



Comité de vigilance
LET d'Hébertville-Station

Vendredi 3 novembre 2017

Comité de vigilance

Ordre du jour

1. Accueil des membres
2. Mise à jour des dossiers des odeurs
 - a. Suivi du rapport d'Odotech
 - b. Système de destruction des biogaz
3. Bilan du traitement
 - a. Communication MDDELCC
 - b. Projet de règlement : livraison de l'usine
4. Varia



Comité de vigilance

Dossier des odeurs

Rapport Odotech – les résultats

- Deux sources d'odeur
 - Bassin d'accumulation
 - Conduites de biogaz
- D'après les résultats, les sources d'odeur semblent avoir le même nombre d'unités.
- Le niveau d'odeur des conduites est plus élevé que le bassin.



Comité de vigilance

Dossier des odeurs

Rapport Odotech – les résultats

- La modélisation confirme que l'axe de dispersion est d'est en ouest (vers le rang huit).
- **Selon les résultats préliminaires le secteur d'Hébertville-Station et la municipalité de Saint-Bruno ne seraient pas impactés par les odeurs.**
- La caractérisation a été effectuée avant la mise en place des mesures de mitigation.
- La RMR propose au MDDELCC de faire le même genre d'étude à une fréquence régulière pour valider l'efficacité des mesures.



Comité de vigilance

Dossier des odeurs

Engagement auprès du MDDELCC

- La RMR s'est engagée à déposer un programme de suivi des odeurs dans la modification de décret.
- Le programme sera défini dans le cadre du certificat d'autorisation.



Comité de vigilance

Dossier des odeurs

Système de destruction des biogaz

- Deux torchères mobiles passives qui serviront à détruire les biogaz émis par les deux conduites.
- Ces torchères seront installées de façon temporaire en attendant la torchère permanente prévue en 2018.

PHOTOS



Comité de vigilance

Bilan du traitement

Communication MDELCC

- Le 17 octobre la RMR a reçu un avis de non-conformité pour des dépassements de moyennes mensuelles pour le zinc.
- Dépassement de normes quotidiennes pour le PH et l'azote ammoniacal.

TABLEAU



Comité de vigilance

Bilan du traitement

Communication MDELCC

- Entrée en vigueur d'un nouvel outil de contrôle qui calcul les moyennes mensuelles.
- Des mesures correctrices seront mises en place pour régler la problématique.
- Une rencontre avec le MDDELCC est prévue dans la semaine du 13 novembre pour présenter le plan correctif.




Comité de vigilance

Bilan du traitement

Projet de règlement – usine de traitement

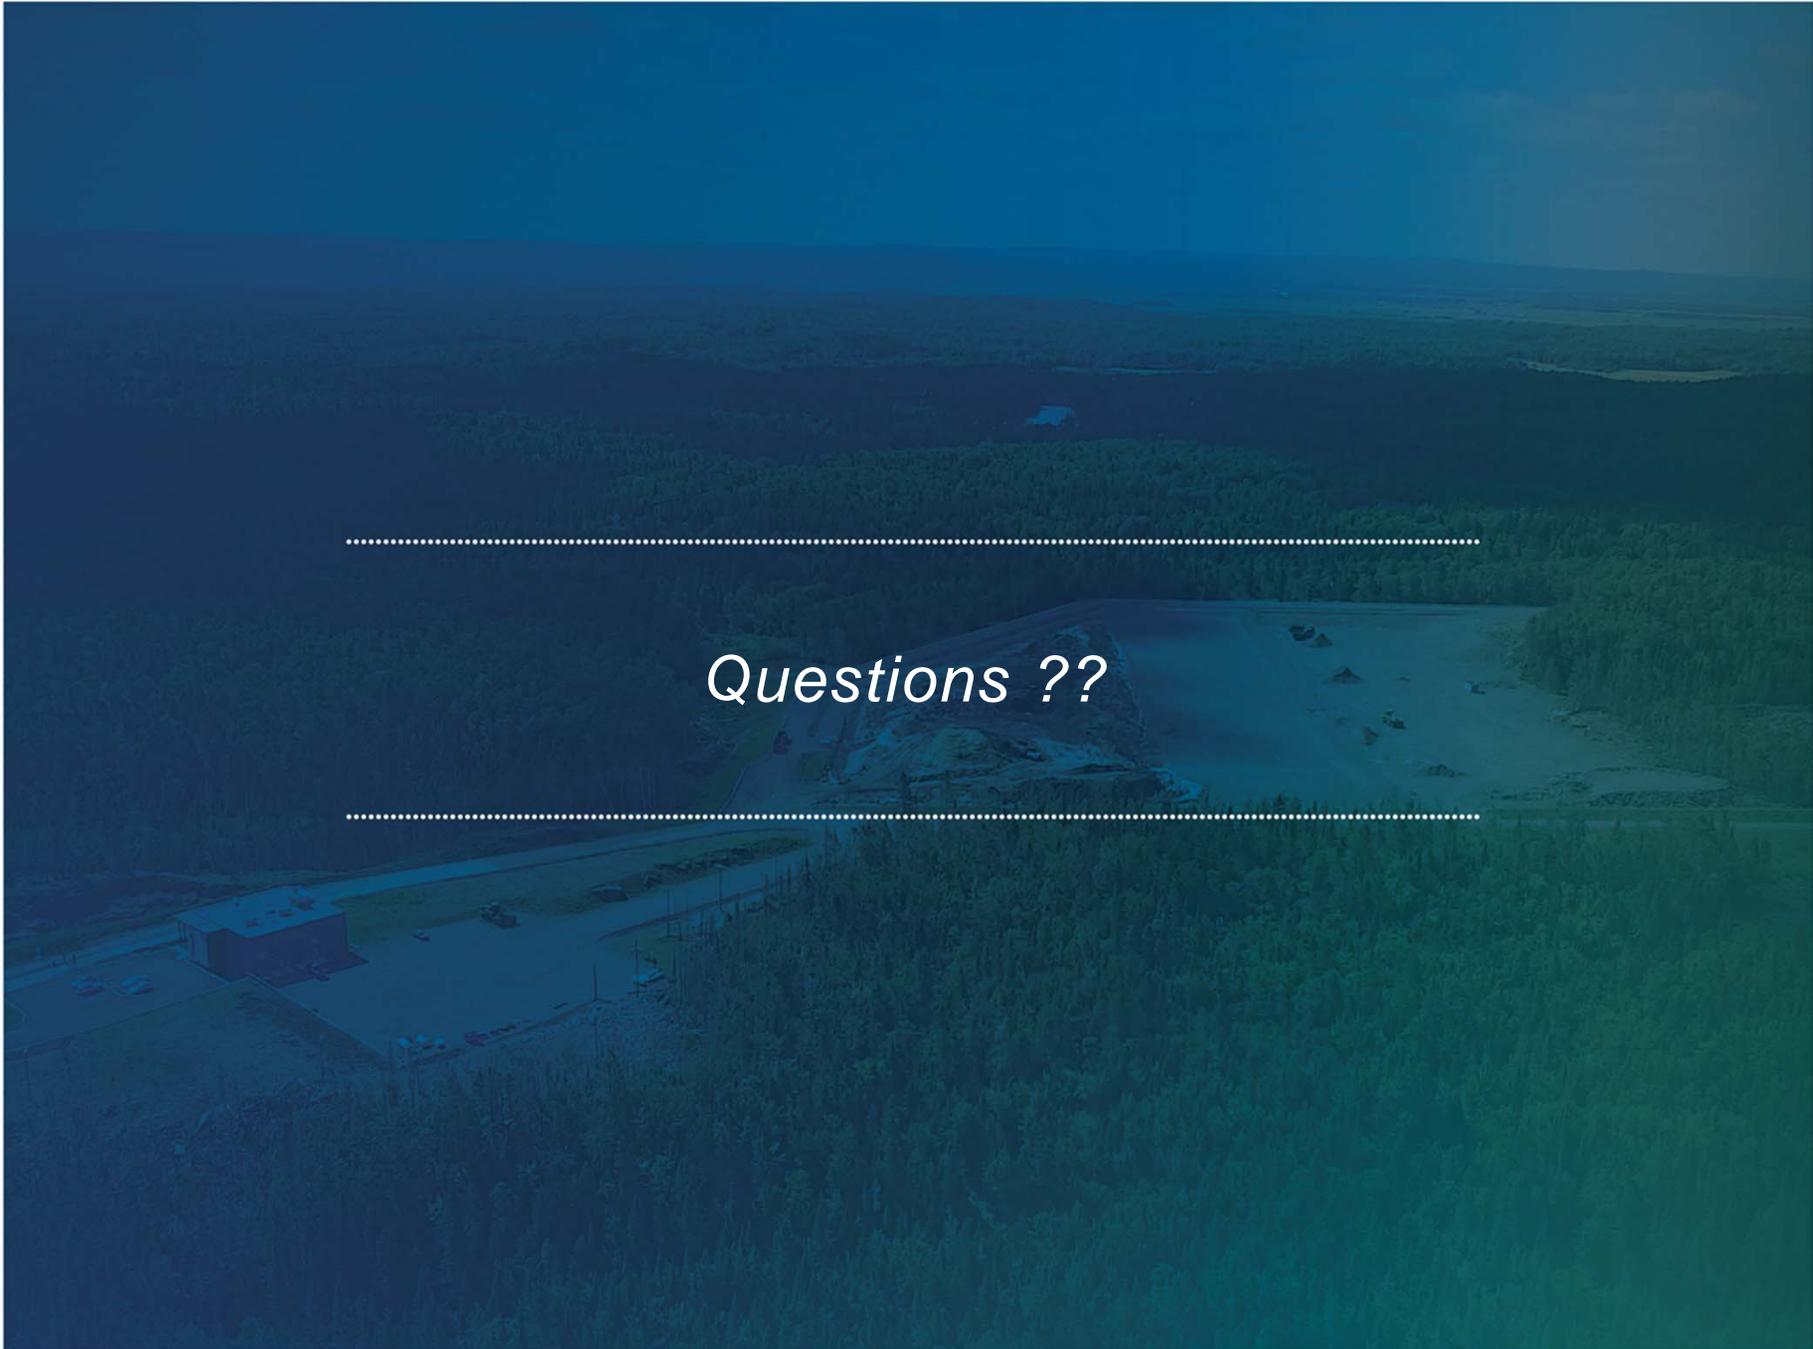

An aerial photograph of a forested landscape. In the lower-left foreground, there is a large, light-colored rectangular building with a flat roof, surrounded by a parking lot with several vehicles. To the right of the building is a large, irregularly shaped pond or wetland area. The rest of the image is dominated by dense green forest. The sky is a pale, hazy blue. Two horizontal dotted lines are positioned above and below the text.

Questions ??